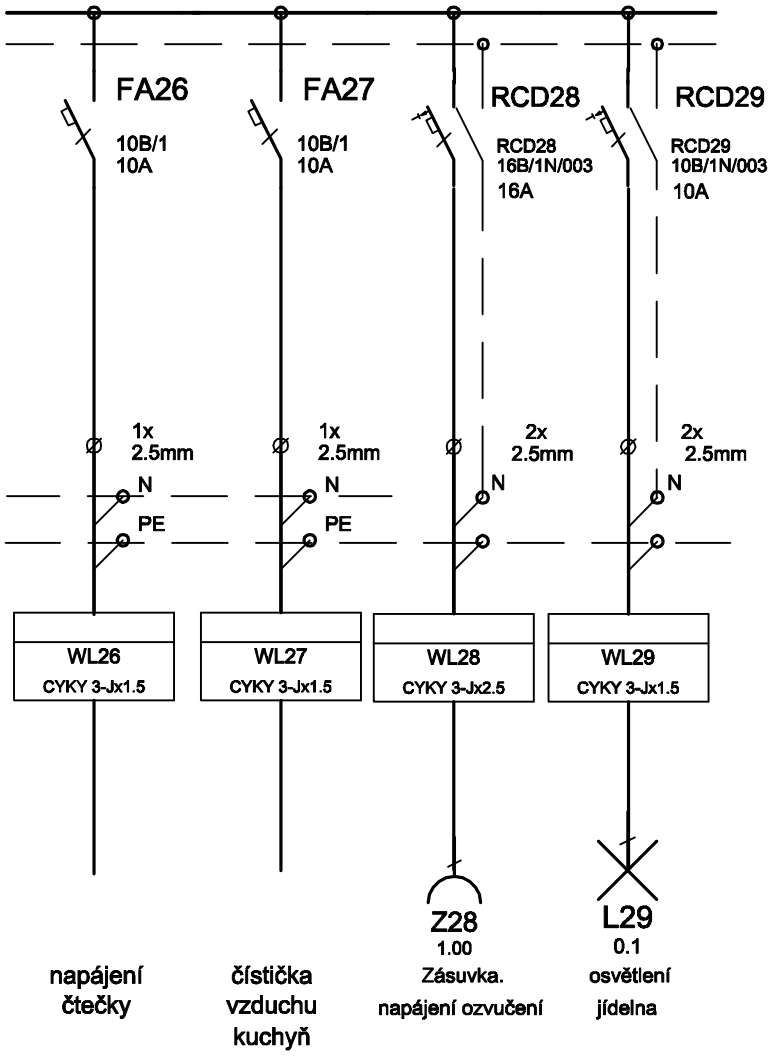

POZNÁMKA

Vývody FA26 a FA27 jsou stávající
Vývody RCD28 RCD29 jsou doplněné

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí: automatickým odpojením od zdroje ve stanoveném čase v síti TN dle ČSN 332000-4-41 ed. 3

Název akce:	STAVEBNÍ ÚPRAVY JÍDELNY V OBJEKTU JAZYK. GYMNÁZIA PAVLA TIGRIDA PRO POTŘEBY PŘDENÁŠKOVÉHO SÁLU	Stupeň: DPS	Zak. číslo:
Zhotovitel:	Ing.arch. Kamil Zezula		
Vedoucí projektant-HIP:	Ing.arch. Kamil Zezula		
Objednatel:	Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava – Poruba příspěvková organizace		
Kraj, MěÚ, ObÚ:	Moravskoslezský, Frýdek – Místek		

Ing.arch. Kamil Zezula
www.jzarchitekti.cz, info@jzarchitekti.cz
558631134,776885407
Tř. 28. října
Frýdek - Místek

Podzhotovitel :

Vypracoval:	Libuše Svolinská
Objednatel:	Libuše Svolinská
	Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava – Poruba příspěvková organizace
Stavba:	STAVEBNÍ ÚPRAVY JÍDELNY V OBJ. JAZYK. GYMNÁZIA PAVLA TIGRIDA PRO POTŘEBY PŘEDNÁŠKOVÉHO SÁLU
Část:	D.1.4.4 Silnoproudá zařízení
Obsah:	**DOPLNĚNÍ ROZVÁDĚČE RP-V**

Libuše SVOLINSKÁ
projekce elektro
Baška 238
739 01 Baška
IČ 189 80 228

Číslo revize:		Stupeň:	DPS
Datum:	06/2024	Formát:	1xA4
Měřítko:		Číslo výkresu:	**D.1.4.4.b - 02**