


Bude zrušena stávající elektroinstalace, vyhledány přívody a v dočleněm prostoru realizována nová elektroinstalace.

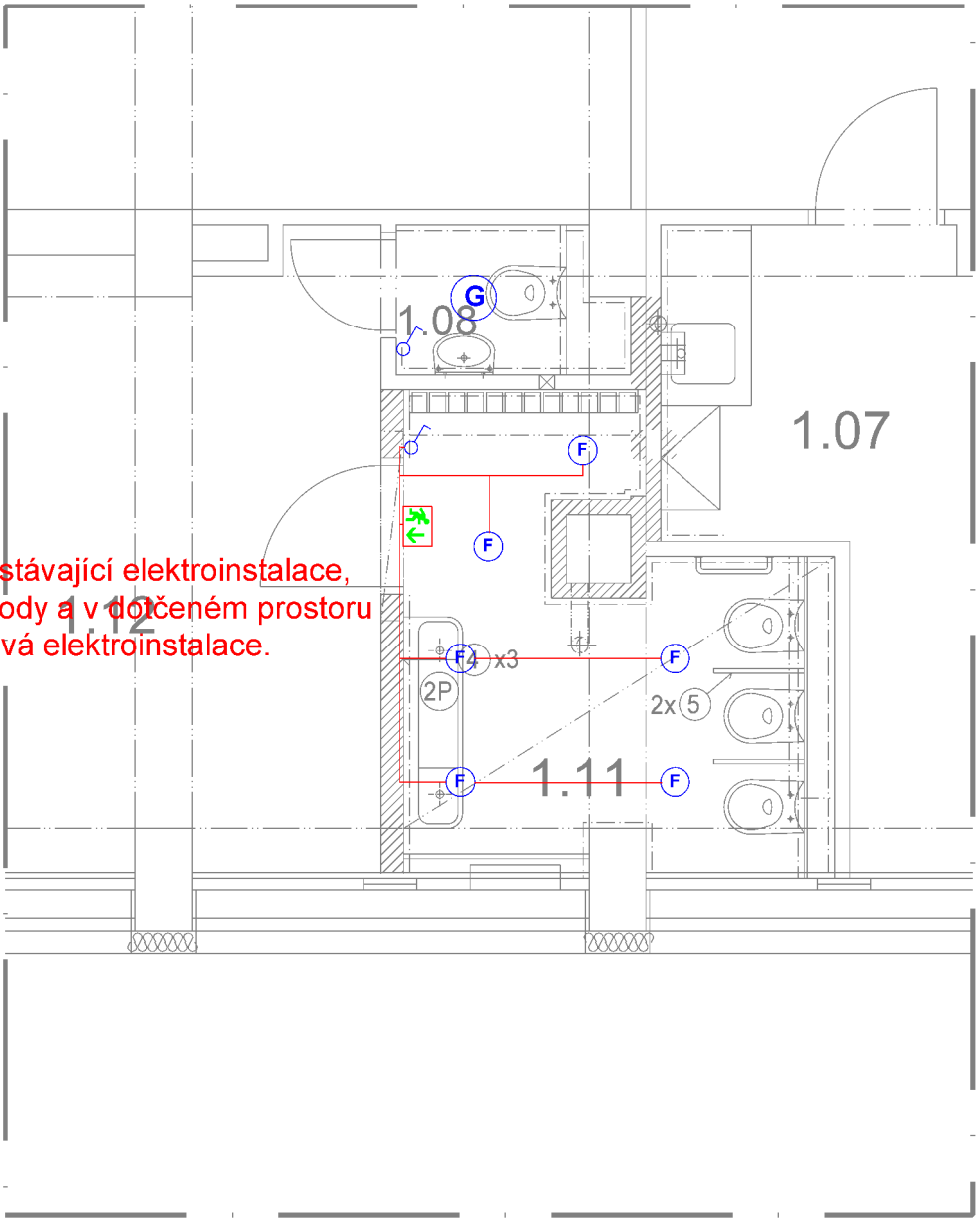

- POZNÁMKA:
- 1. STÁVAJÍCÍ VYPÍNAČE A OSVĚTLENÍ BUDE DEMONTOVÁNO A PO REALIZACI STAVEBNÍCH ÚPRAV BUDOU NAMONTOVÁNY NOVÉ VYPÍNAČE A OSVĚTLOVACÍ TĚLESA.
 - 2. STÁVAJÍCÍ PŘÍVODY PRO OSVĚTLENÍ NA STROPĚ A BUDOU UKONČENY V NÁSTĚNNÝCH ODBOČNÝCH KRABICÍCH V SOULADU S ČSN 33 2130 ED.4. Z TĚCHTO KRABIC BUDOU PROVEDENY PŘÍVODY PRO NOVÁ SVÍTIDLA KABELM S MALÝM MNOŽSTVÍM UVOLNĚNÉHO TEPLA V PŘÍPADĚ POŽÁRU.
 - 3. TYPY INSTALAČNÍCH PŘÍSTROJŮ (SPÍNAČE A ZÁSUVKY) BUDOU UPŘESNĚNY INVESTOREM.
 - 4. VEŠKERÉ SVĚTELNÉ VÝVODY BUDOU OPATŘENY SVORKOVNICÍ.
 - 5. PŘED PŘEDÁNÍM DO UŽÍVÁNÍ BUDE PROVEDENA REVIZE dle ČSN 33 2000-6 ed.2
 - 6. VEŠKERÉ SVODY KE STROJŮM A PŘÍSTROJŮM CHRÁNIT PROTI MECHANICKÉMU POŠKOZENÍ DO VÝŠE 1,6m dle ČSN 34 1610 a dle ČSN 33 200-5-52 ed.2

V KOUPELNÁCH BUDE ELEKTROINSTALACE PROVEDENA DLE ČSN 33 2000-7-701 ed.2
U DŘEZU A UMÝVACÍM PROSTORU DLE ČSN 33 2130 ed.3. VENTILÁTORY BUDOU SPÍNÁNY VYPÍNAČEM OSVĚTLENÍ KOUPELNY A VYBAVENZ ČASOVÝM RELÉ.
* OSVĚTLENÍ PROSTOR BYLO NAVRŽENO TAK, ABY OSVĚTLENOST (Em) VYHOVOVALA POŽADAVKŮM ČSN EN 12464-1 a ČSN EN 1838
* VŠECHNY VIZUÁLNÍ PRVKY INTERIÉRU I EXTERIÉRU A JEJICH ROZMÍSTĚNÍ MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY GENERÁLNÍM PROJEKTANTEM NEBO INVESTOREM (VZOROVÁNÍ).

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m2	OBVOD m	ÚPRAVY POVRCHŮ			POZNÁMKA
				PODLAHY	STĚNY	STROP	
1.06	WC	1,20	4,30	KD		ŠO,KO	BEZ ST.ZÁSAHŮ
1.07	KANCELÁŘ	20,30	21,50	PVC		ŠO1,KO1	KO1 ZA K.LINKOU
1.08	WC UČITELÉ	1,40	5,10	KD1		ŠO1,KO1	KO1 V=2000mm SDK2-250 pod strop.
1.09	-						
1.10	-						
1.11	UMÝVÁRNA DĚTI	7,50	14,70	KD1		ŠO1,KO1	KO1 V=2000mm PO1-250 pod strop.
1.12	ŠATNA	17,30	18,50	PVC1		ŠO1,PL1	
1.13	VSTUP	25,70	22,80				BEZ ST.ZÁSAHŮ

LEGENDA ZNAČEK

F

Svítlidlo,typ F

G

Svítlidlo,typ G

↗


Nouzové osvětlení s piktogramem

⚡

Spínač č.1





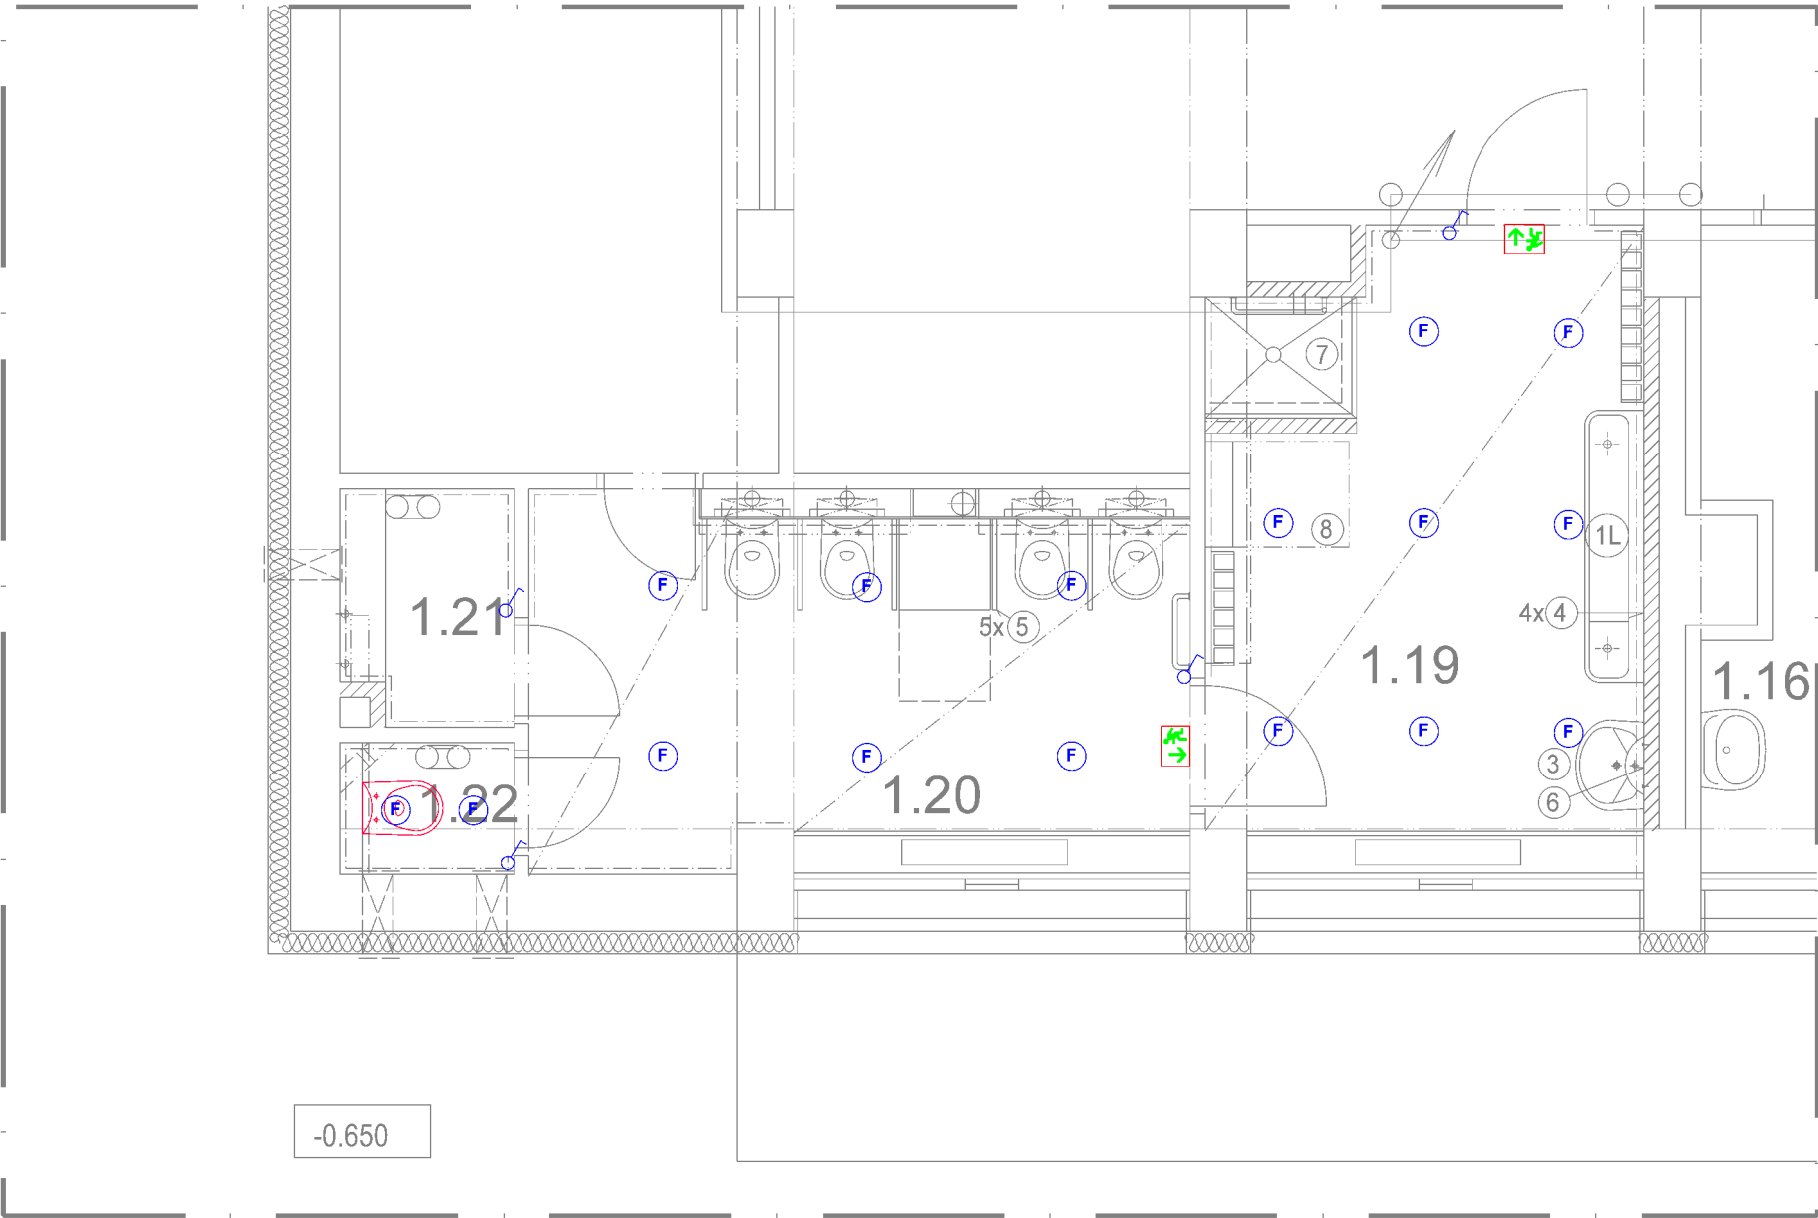

Vypracoval	Kontroloval	Zodp. projektant	Amun Pro s.r.o. 739 53 Třanovice 1 IČ: 06369201, DIČ: CZ06369201 E: info@amunpro.cz, M: +420 728 463 908	
Zdeněk Mikšaník	Ing. Michal Klusák	Ing. Michal Klusák		
Investor: MŠ Paraplíčko, Mozartova 1092/2			Formát	420x297
Místo stavby: Mozartova 1092/2, 736 01 Havířov			Datum	1/2025
Akce: Rekonstrukce hygienického zařízení MŠ Paraplíčko - Havířov			Účel	DSP+DPS
			Č. zakázky	11144/24
			Měřítko	1:50
Část: D.1.4.4.Elektroinstalace			Číslo paré	Č. výkresu
Obsah výkresu: Umývárna D 1np-nový stav			D.1.4.4.102	



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m2	OBVOD m	ÚPRAVY POVRCHŮ			POZNÁMKA
				PODLAHY	STĚNY	STROP	
1.15	SBOROVNA	16,20	17,10				BEZ ST.ZÁSAHŮ
1.16	ŠATNA UČITELÉ	5,60	12,40				BEZ ST.ZÁSAHŮ
1.17	TŘÍDA MŠ	81,90	42,30				BEZ ST.ZÁSAHŮ
1.18	PLEOPTIKA	23,40	23,00				BEZ ST.ZÁSAHŮ
1.19	UMÝVÁRNA	11,90	14,50	KD1	Š01,K01	PO1	K01 V=2000mm PO1-250 pod strop.
1.20	WC DĚTI	9,90	14,60	KD1	Š01,K01	PO1	K01 V=2000mm PO1-250 pod strop.
1.21	SKLAD	1,80	5,50	KD1	Š01,K01	Š01	K01 V=2000mm
1.22	WC UČITELÉ	1,00	4,10	KD1	Š01,K01	SDK2	K01 V=2000mm SDK2-250 pod strop.

LEGENDA ZNAČEK


-  Svítidlo,typ F
-  Svítidlo,typ G
-  Nouzové osvětlení s piktogramem
-  Spínač č.1

- POZNÁMKA:
- STÁVAJÍCÍ VYPÍNAČE A OSVĚTLENÍ BUDE DEMONTOVÁNO A PO REALIZACI STAVEBNÍCH ÚPRAV BUDOU NAMONTOVÁNY NOVÉ VYPÍNAČE A OSVĚTLOVACÍ TĚLESA.
 - STÁVAJÍCÍ PŘÍVODY PRO OSVĚTLENÍ NA STROPĚ A BUDOU UKONČENY V NÁSTĚNNÝCH ODBOČNÝCH KRABICÍCH V SOULADU S ČSN 33 2130 ED.4. Z TĚCHTO KRABIC BUDOU PROVEDENY PŘÍVODY PRO NOVÁ SVÍTIDLA KABELM S MALÝM MNOŽSTVÍM UVOLNĚNÉHO TEPLA V PŘÍPADĚ POŽÁRU.
 - TYPY INSTALAČNÍCH PŘÍSTROJŮ (SPÍNAČE A ZÁSUVKY) BUDOU UPŘESNĚNY INVESTOREM.
 - VEŠKERÉ SVĚTELNÉ VÝVODY BUDOU OPATŘENY SVORKOVNICÍ.
 - PŘED PŘEDÁNÍM DO UŽÍVÁNÍ BUDE PROVEDENA REVIZE dle ČSN 33 2000-6 ed.2
 - VEŠKERÉ SVODY KE STROJŮM A PŘÍSTROJŮM CHRÁNIT PROTI MECHANICKÉMU POŠKOZENÍ DO VÝŠE 1,6m dle ČSN 34 1610 a dle ČSN 33 200-5-52 ed.2

V KOUPELNÁCH BUDE ELEKTROINSTALACE PROVEDENA DLE ČSN 33 2000-7-701 ed.2
U DŘEZU A UMÝVACÍM PROSTORU DLE ČSN 33 2130 ed.3.VENTILÁTORY BUDOU SPÍNÁNY VYPÍNAČEM OSVĚTLENÍ KOUPELNY A VYBAVENZ ČASOVÝM RELÉ.
* OSVĚTLENÍ PROSTOR BYLO NAVRŽENO TAK, ABY OSVĚTLENOST (Em) VYHOVOVALA POŽADAVKŮM ČSN EN 12464-1 a ČSN EN 1838
* VŠECHNY VIZUÁLNÍ PRVKY INTERIÉRU I EXTERIÉRU A JEJICH ROZMÍSTĚNÍ MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY GENERÁLNÍM PROJEKTANTEM NEBO INVESTOREM (VZOROVÁNÍ).



Vypracoval	Kontroloval	Zodp. projektant	Amun Pro s.r.o. 739 53 Třanovice 1 IČ: 06369201, DIČ: CZ06369201 E: info@amunpro.cz, M: +420 728 463 908	
Zdeněk Mikšaník	Ing. Michal Klusák	Ing. Michal Klusák		
Investor: MŠ Paraplíčko, Mozartova 1092/2			Formát	420x297
Místo stavby: Mozartova 1092/2, 736 01 Havířov			Datum	1/2025
Akce: Rekonstrukce hygienického zařízení MŠ Paraplíčko - Havířov			Účel	DSP+DPS
			Č. zakázky	11.144/24
Část: D.1.4.4.Elektroinstalace			Měřítko	1:50
Obsah výkresu: Umývárna C Inp-nový stav			Číslo paré	Č. výkresu D.1.4.4.103

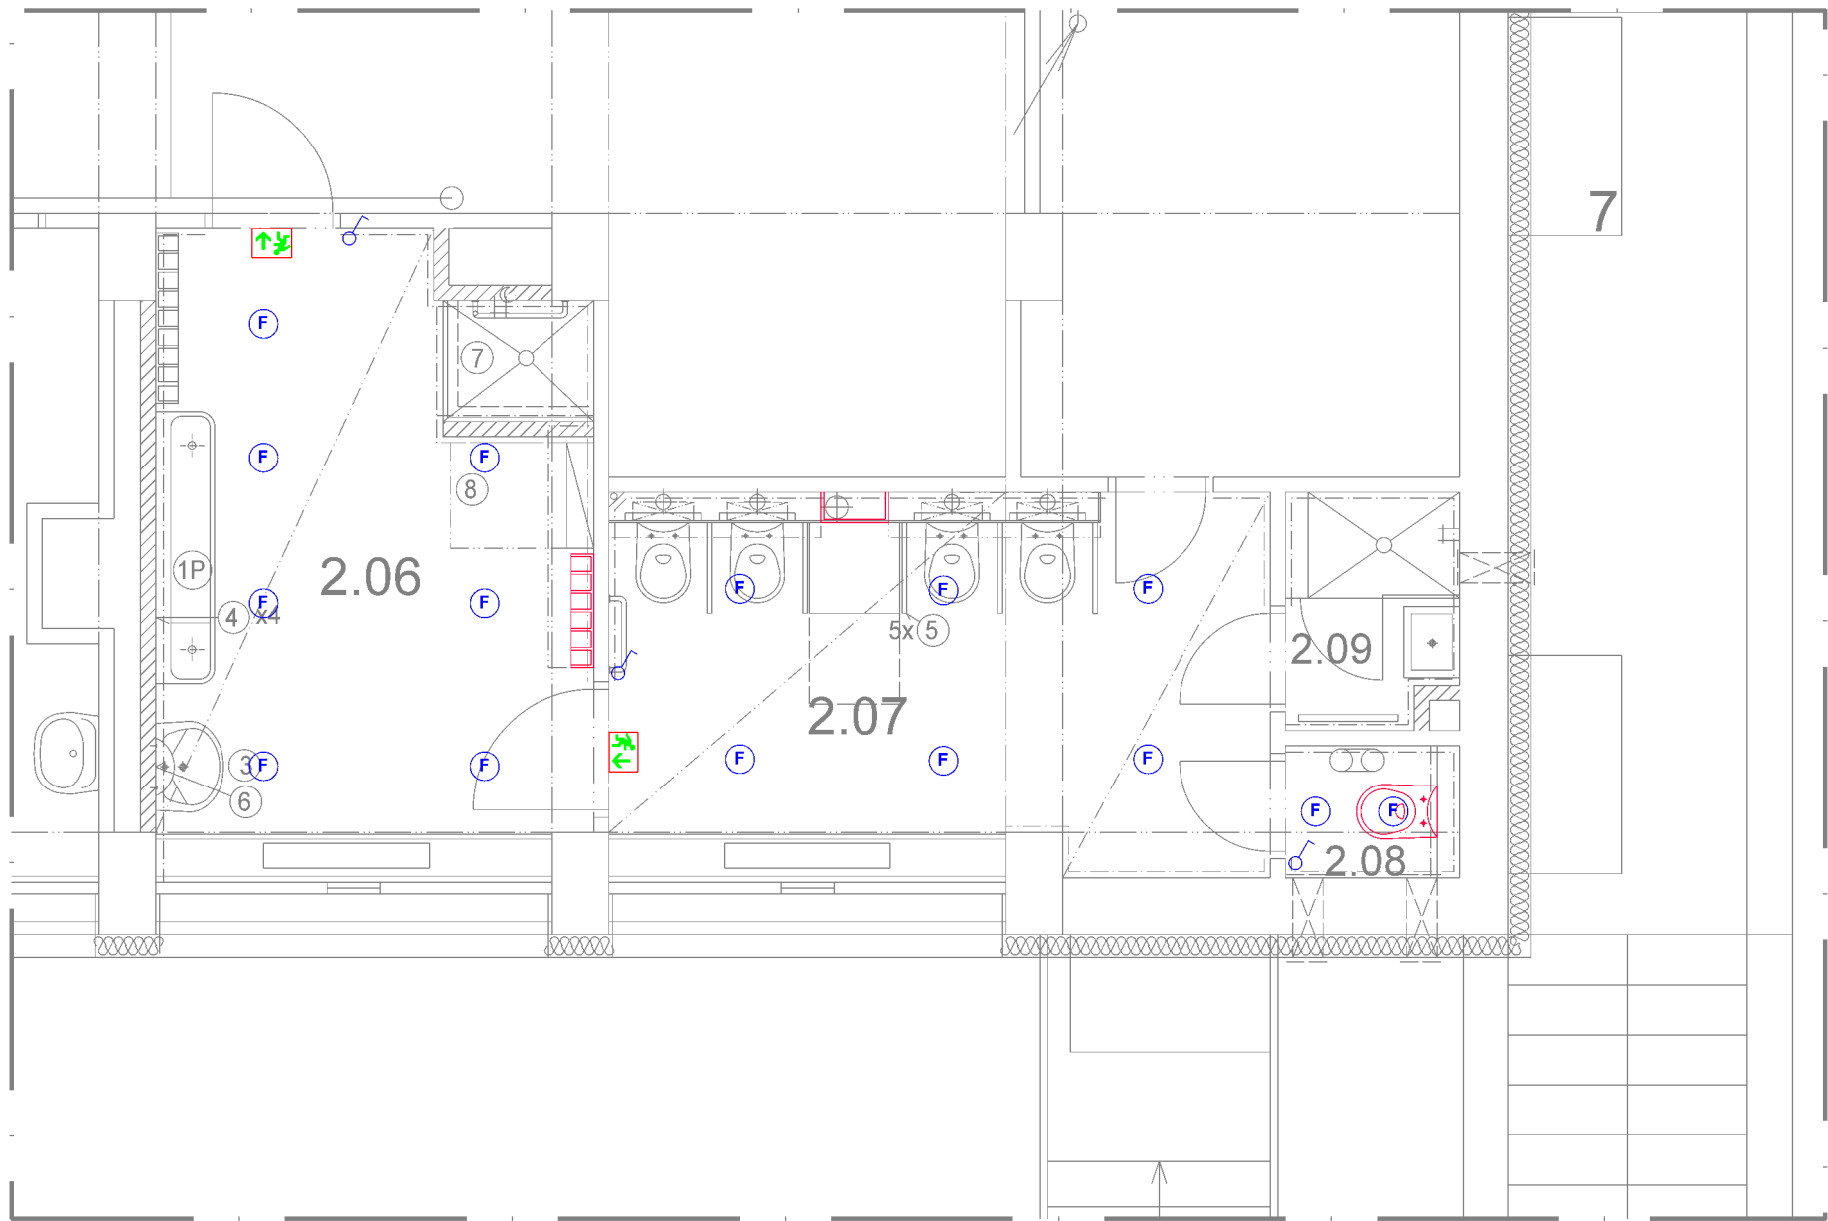

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m ²	OBVOD m	ÚPRAVY POVRCHŮ			POZNÁMKA
				PODLAHY	STĚNY	STROP	
2.04	ŠATNA	16,30	17,20				BEZ ST.ZÁSAHŮ
2.05	SBOROVNA	5,60	12,40				BEZ ST.ZÁSAHŮ
2.06	UMÝVÁRNA	12,00	14,50	KD1	Š01,K01	P01	K01 V=2000mm P01-250 pod strop.
2.07	WC DĚTI	11,20	14,50	KD1	Š01,K01	P01	K01 V=2000mm P01-250 pod strop.
2.08	WC UČITELE	1,00	4,10	KD1	Š01,K01	SDK2	K01 V=2000mm SDK2-250 pod strop.
2.09	UMÝVÁRNA UČITELE	1,70	5,50	KD1	Š01,K01	Š01	K01 V=2000mm
2.10	PLEOPTIKA	23,40	23,00				BEZ ST.ZÁSAHŮ
2.11	TŘIDA MŠ	82,70	42,30				BEZ ST.ZÁSAHŮ


LEGENDA ZNAČEK

- F** Svítidlo, typ F
- G** Svítidlo, typ G
- Nouzové osvětlení s piktogramem
- Spínač č.1

- POZNÁMKA:**
- STÁVAJÍCÍ VYPÍNAČE A OSVĚTLENÍ BUDE DEMONTOVÁNO A PO REALIZACI STAVEBNÍCH ÚPRAV BUDOU NAMONTOVÁNY NOVÉ VYPÍNAČE A OSVĚTLOVACÍ TĚLESA.
 - STÁVAJÍCÍ PŘÍVODY PRO OSVĚTLENÍ NA STROPĚ A BUDOU UKONČENY V NÁSTĚNNÝCH ODBOČNÝCH KRABICÍCH V SOULADU S ČSN 33 2130 ED.4. Z TĚCHTO KRABIC BUDOU PROVEDENY PŘÍVODY PRO NOVÁ SVÍTIDLA KABLEM S MALÝM MNOŽSTVÍM UVOLNĚNÉHO TEPLA V PŘÍPADĚ POŽÁRU.
 - TYPY INSTALAČNÍCH PŘÍSTROJŮ (SPÍNAČE A ZÁSUVKY) BUDOU UPŘESNĚNY INVESTOREM.
 - VEŠKERÉ SVĚTELNÉ VÝVODY BUDOU OPATŘENY SVORKOVNICÍ.
 - PŘED PŘEDÁNÍM DO UŽÍVÁNÍ BUDE PROVEDENA REVIZE dle ČSN 33 2000-6 ed.2
 - VEŠKERÉ SVODY KE STROJŮM A PŘÍSTROJŮM CHRÁNIT PROTI MECHANICKÉMU POŠKOZENÍ DO VÝŠE 1,6m dle ČSN 34 1610 a dle ČSN 33 200-5-52 ed.2

V KOUPELNÁCH BUDE ELEKTROINSTALACE PROVEDENA DLE ČSN 33 2000-7-701 ed.2
U DŘEZU A UMÝVACÍM PROSTORU DLE ČSN 33 2130 ed.3. VENTILÁTORY BUDOU SPÍNÁNY VYPÍNAČEM OSVĚTLENÍ KOUPELNY A VYBAVENY ČASOVÝM RELÉ.
* OSVĚTLENÍ PROSTOR BYLO NAVRŽENO TAK, ABY OSVĚTLENOST (Em) VYHOVOVALA POŽADAVKŮM ČSN EN 12464-1 a ČSN EN 1838
* VŠECHNY VIZUÁLNÍ PRVKY INTERIÉRU I EXTERIÉRU A JEJICH ROZMÍSTĚNÍ MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY GENERÁLNÍM PROJEKTANTEM NEBO INVESTOREM (VZOROVÁNÍ).

Vypracoval	Kontroloval	Zodp. projektant	Amun Pro s.r.o. 739 53 Třanovice 1 IČ: 06369201, DIČ: CZ06369201 E: info@amunpro.cz, M: +420 728 463 908	
Zdeněk Mikšaník	Ing. Michal Klusák	Ing. Michal Klusák		
Investor: MŠ Paraplíčko, Mozartova 1092/2			Formát	420x297
Místo stavby: Mozartova 1092/2, 736 01 Havířov			Datum	1/2025
Akce: Rekonstrukce hygienického zařízení MŠ Paraplíčko - Havířov			Účel	DSP+DPS
			Č. zakázky	11.144/24
Část: D.1.4.4. Elektroinstalace			Měřítko	1:50
Obsah výkresu: Umývárna B 2np-nový stav			Číslo paré	Č. výkresu D.1.4.4.104

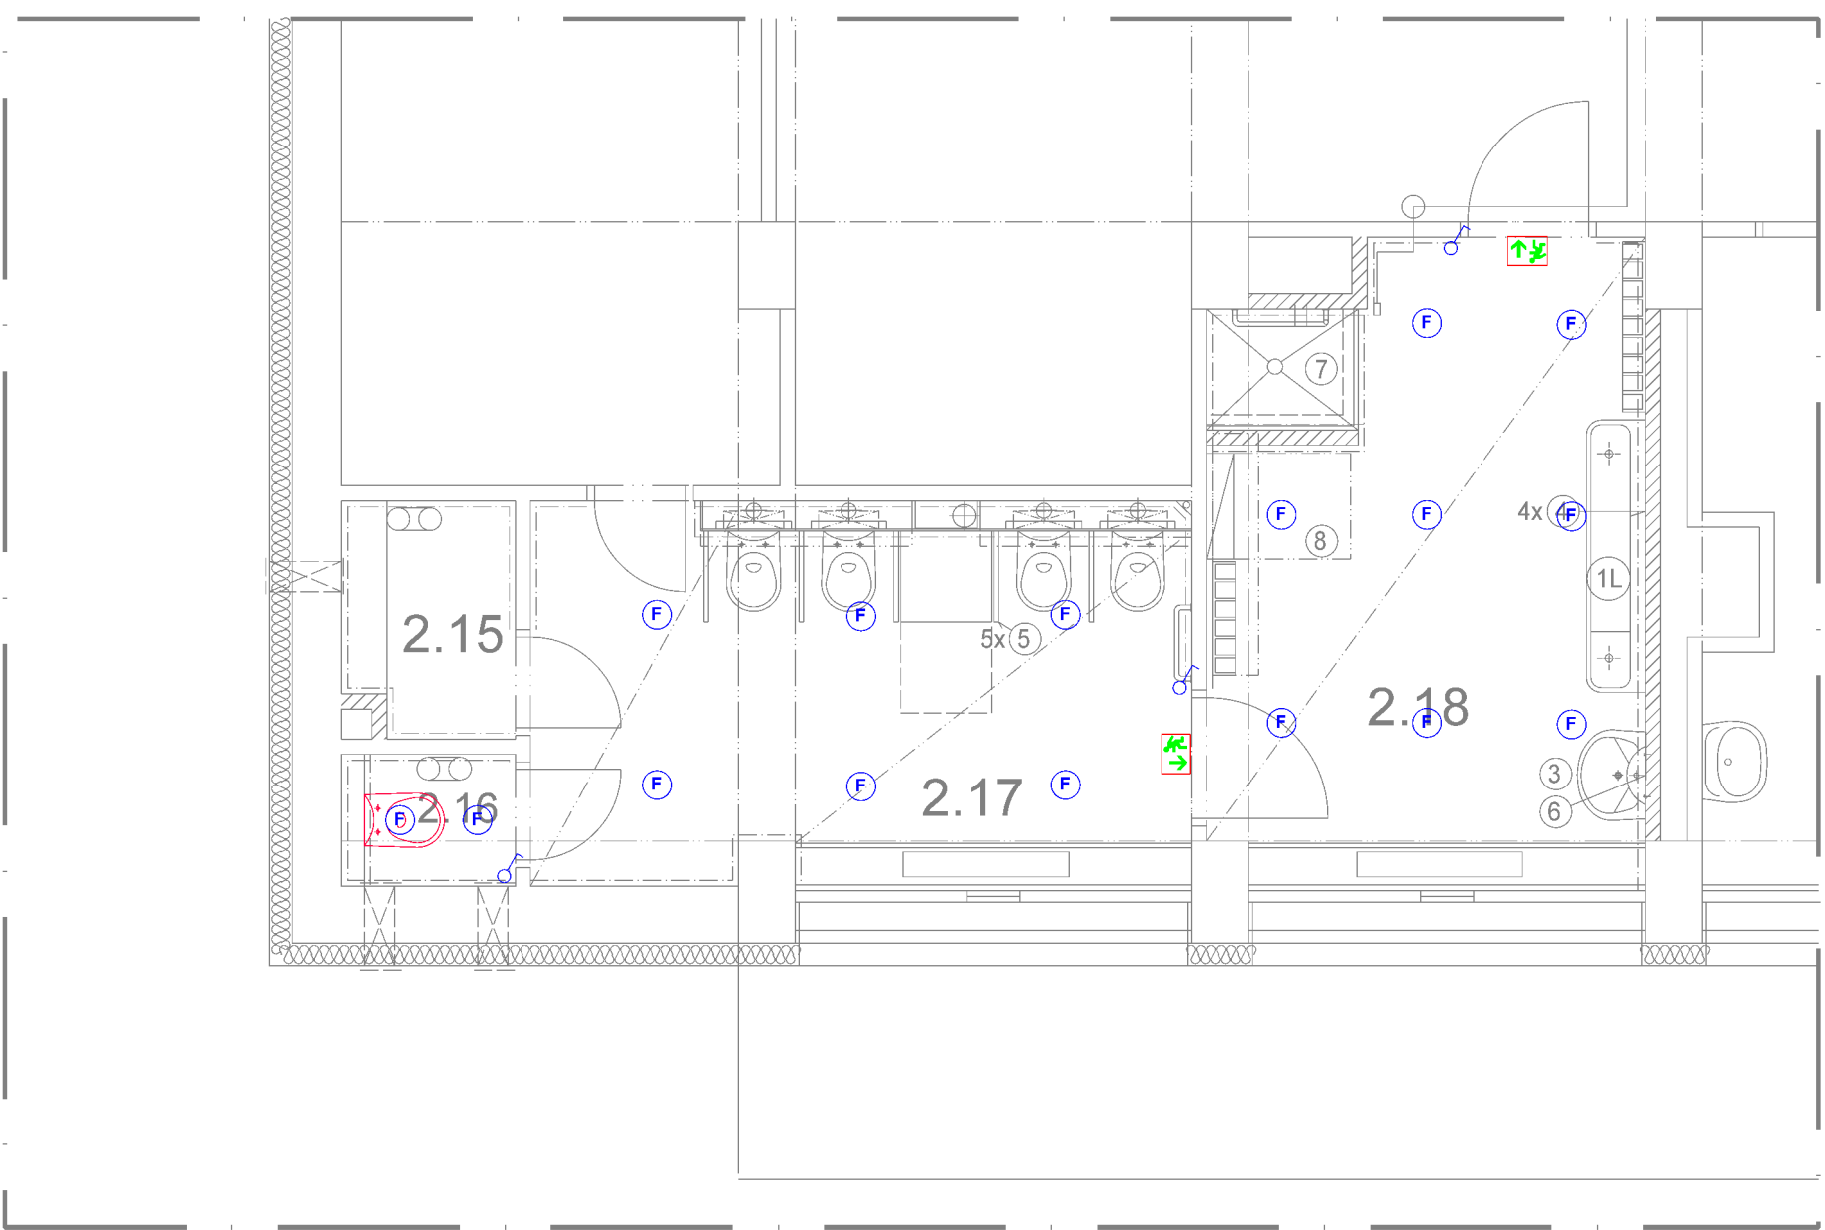

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m2	OBVOD m	ÚPRAVY POVRCHŮ			POZNÁMKA
				PODLAHY	STĚNY	STROP	
2.13	TŘÍDA MŠ	82,70	42,30				BEZ ST.ZÁSAHŮ
2.14	PLEOPTIKA	23,40	23,00				BEZ ST.ZÁSAHŮ
2.15	SKLAD	1,70	5,50	KD1	Š01,K01	Š01	K01 V=2000mm
2.16	WC UČITELE	1,00	4,10	KD1	Š01,K01	SDK2	K01 V=2000mm SDK2-250 pod strop.
2.17	WC DĚTI	11,20	14,50	KD1	Š01,K01 SDK1	P01	K01 V=2000mm P01-250 pod strop.
2.18	UMÝVÁRNA	12,00	14,50	KD1	Š01,K01	P01	K01 V=2000mm P01-250 pod strop.
2.19	SPISOVNA	5,60	12,40				BEZ ST.ZÁSAHŮ
2.20	ŘEDITELNA	16,30	17,20				BEZ ST.ZÁSAHŮ

LEGENDA ZNAČEK

F

Svítilno,typ F

G

Svítilno,typ G

Nouzové osvětlení s piktogramem

Spínač č.1

- POZNÁMKA:
- STÁVAJÍCÍ VYPÍNAČE A OSVĚTLENÍ BUDE DEMONTOVÁNO A PO REALIZACI STAVEBNÍCH ÚPRAV BUDOU NAMONTOVÁNY NOVÉ VYPÍNAČE A OSVĚTLOVACÍ TĚLESA.
 - STÁVAJÍCÍ PŘÍVODY PRO OSVĚTLENÍ NA STROPĚ A BUDOU UKONČENY V NÁSTĚNNÝCH ODBOČNÝCH KRABICÍCH V SOULADU S ČSN 33 2130 ED.4. Z TĚCHTO KRABIC BUDOU PROVEDENY PŘÍVODY PRO NOVÁ SVÍTIDLA KABELM S MALÝM MNOŽSTVÍM UVOLNĚNÉHO TEPLA V PŘÍPADĚ POŽÁRU.
 - TYPY INSTALAČNÍCH PŘÍSTROJŮ (SPÍNAČE A ZÁSUVKY) BUDOU UPŘESNĚNY INVESTOREM.
 - VEŠKERÉ SVĚTELNÉ VÝVODY BUDOU OPATŘENY SVORKOVNICÍ.
 - PŘED PŘEDÁNÍM DO UŽÍVÁNÍ BUDE PROVEDENA REVIZE dle ČSN 33 2000-6 ed.2
 - VEŠKERÉ SVODY KE STROJŮM A PŘÍSTROJŮM CHRÁNIT PROTI MECHANICKÉMU POŠKOZENÍ DO VÝŠE 1,6m dle ČSN 34 1610 a dle ČSN 33 200-5-52 ed.2

V KOUPELNÁCH BUDE ELEKTROINSTALACE PROVEDENA DLE ČSN 33 2000-7-701 ed.2
U DŘEZU A UMÝVACÍM PROSTORU DLE ČSN 33 2130 ed.3.VENTILÁTORY BUDOU SPÍNÁNY VYPÍNAČEM OSVĚTLENÍ KOUPELNY A VYBAVENZ ČASOVÝM RELÉ.
* OSVĚTLENÍ PROSTOR BYLO NAVRŽENO TAK, ABY OSVĚTLENOST (Em) VYHOVOVALA POŽADAVKŮM ČSN EN 12464-1 a ČSN EN 1838
* VŠECHNY VIZUÁLNÍ PRVKY INTERIÉRU I EXTERIÉRU A JEJICH ROZMÍSTĚNÍ MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY GENERÁLNÍM PROJEKTANTEM NEBO INVESTOREM (VZOROVÁNÍ).



Vypracoval Zdeněk Mikšaník	Kontroloval Ing. Michal Kříž	Zodp. projektant Ing. Michal Kříž	Amun Pro s.r.o. 739 53 Třanovice 1 IČ: 06369201, DIČ: CZ06369201 E: info@amunpro.cz, M: +420 728 463 908	
Investor: MŠ Paraplíčko, Mozartova 1092/2			Formát	420x297
Místo stavby: Mozartova 1092/2, 736 01 Havířov			Datum	1/2025
Akce: Rekonstrukce hygienického zařízení MŠ Paraplíčko - Havířov			Účel	DSP+DPS
			Č. zakázky	11.144/24
Část: D.1.4.4.Elektroinstalace			Měřítko	1:50
Obsah výkresu: Umývárna A 2np-nový stav			Číslo paré	Č. výkresu D.1.4.4.105