


LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č. M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	POLOHA m ²	OBJEM m	ÚPRAVY POVRCHŮ PODLAHY	STĚNY	STŘEŠ	POZNÁMKA
0.01	SCHÖNHEIT	30,00	23,30				
0.02	SKLAD	17,00	18,00	PVC	So,PL		
0.03	CHOUBA	26,70	39,40	PVC	So,PLKS		
0.04	PŘÍPRAVA JDLA	50,60	38,70	KD	So,KO		KO V=1500mm
0.05	PRÁDELNA	11,80	15,50	PVC	So,KS	So	
0.06	SKRABKA	9,60	14,30	KD	So,KO	So	KO V=1500mm
0.07	SKLAD	7,60	13,00	PVC	So,PL	So	
0.08	PŘÍPRAVA	6,60	11,60	PVC	So,KS	So	
0.09	ŠATNA ZAMĚSTNANCŮ	3,70	7,50	PVC	So,KS	So	
0.10	SKLAD	2,70	6,60	PVC	So,KS	So	
0.11	ZADŘÍ	2,00	5,80	PVC	So,KS	So	
0.12	TECHNICKÁ MÍSTNOST	3,60	8,40	BM	So	So	
0.13	HYGIENA	3,50	9,70	PVC/KD	So,KO,KS	So	KO V=2000mm
0.14	WC	3,20	9,50	PVC	So,KO,KD,KS	So	KO V=1350mm
0.15	TERAPEUTICKÁ MÍSTNOST	24,90	26,90	PVC/K	So,PL	SDK	
0.16	TERAPEUTICKÁ MÍSTNOST	13,30	16,80	K	So	KL	So
0.17	WC	2,60	6,60	KD	So,KO,KS	So	KO V=1200mm
0.18	SKLAD	2,20	6,10	PVC	So,PLKS		
0.19	ZADŘÍ	3,40	7,40	PVC	So,PLKS	So	

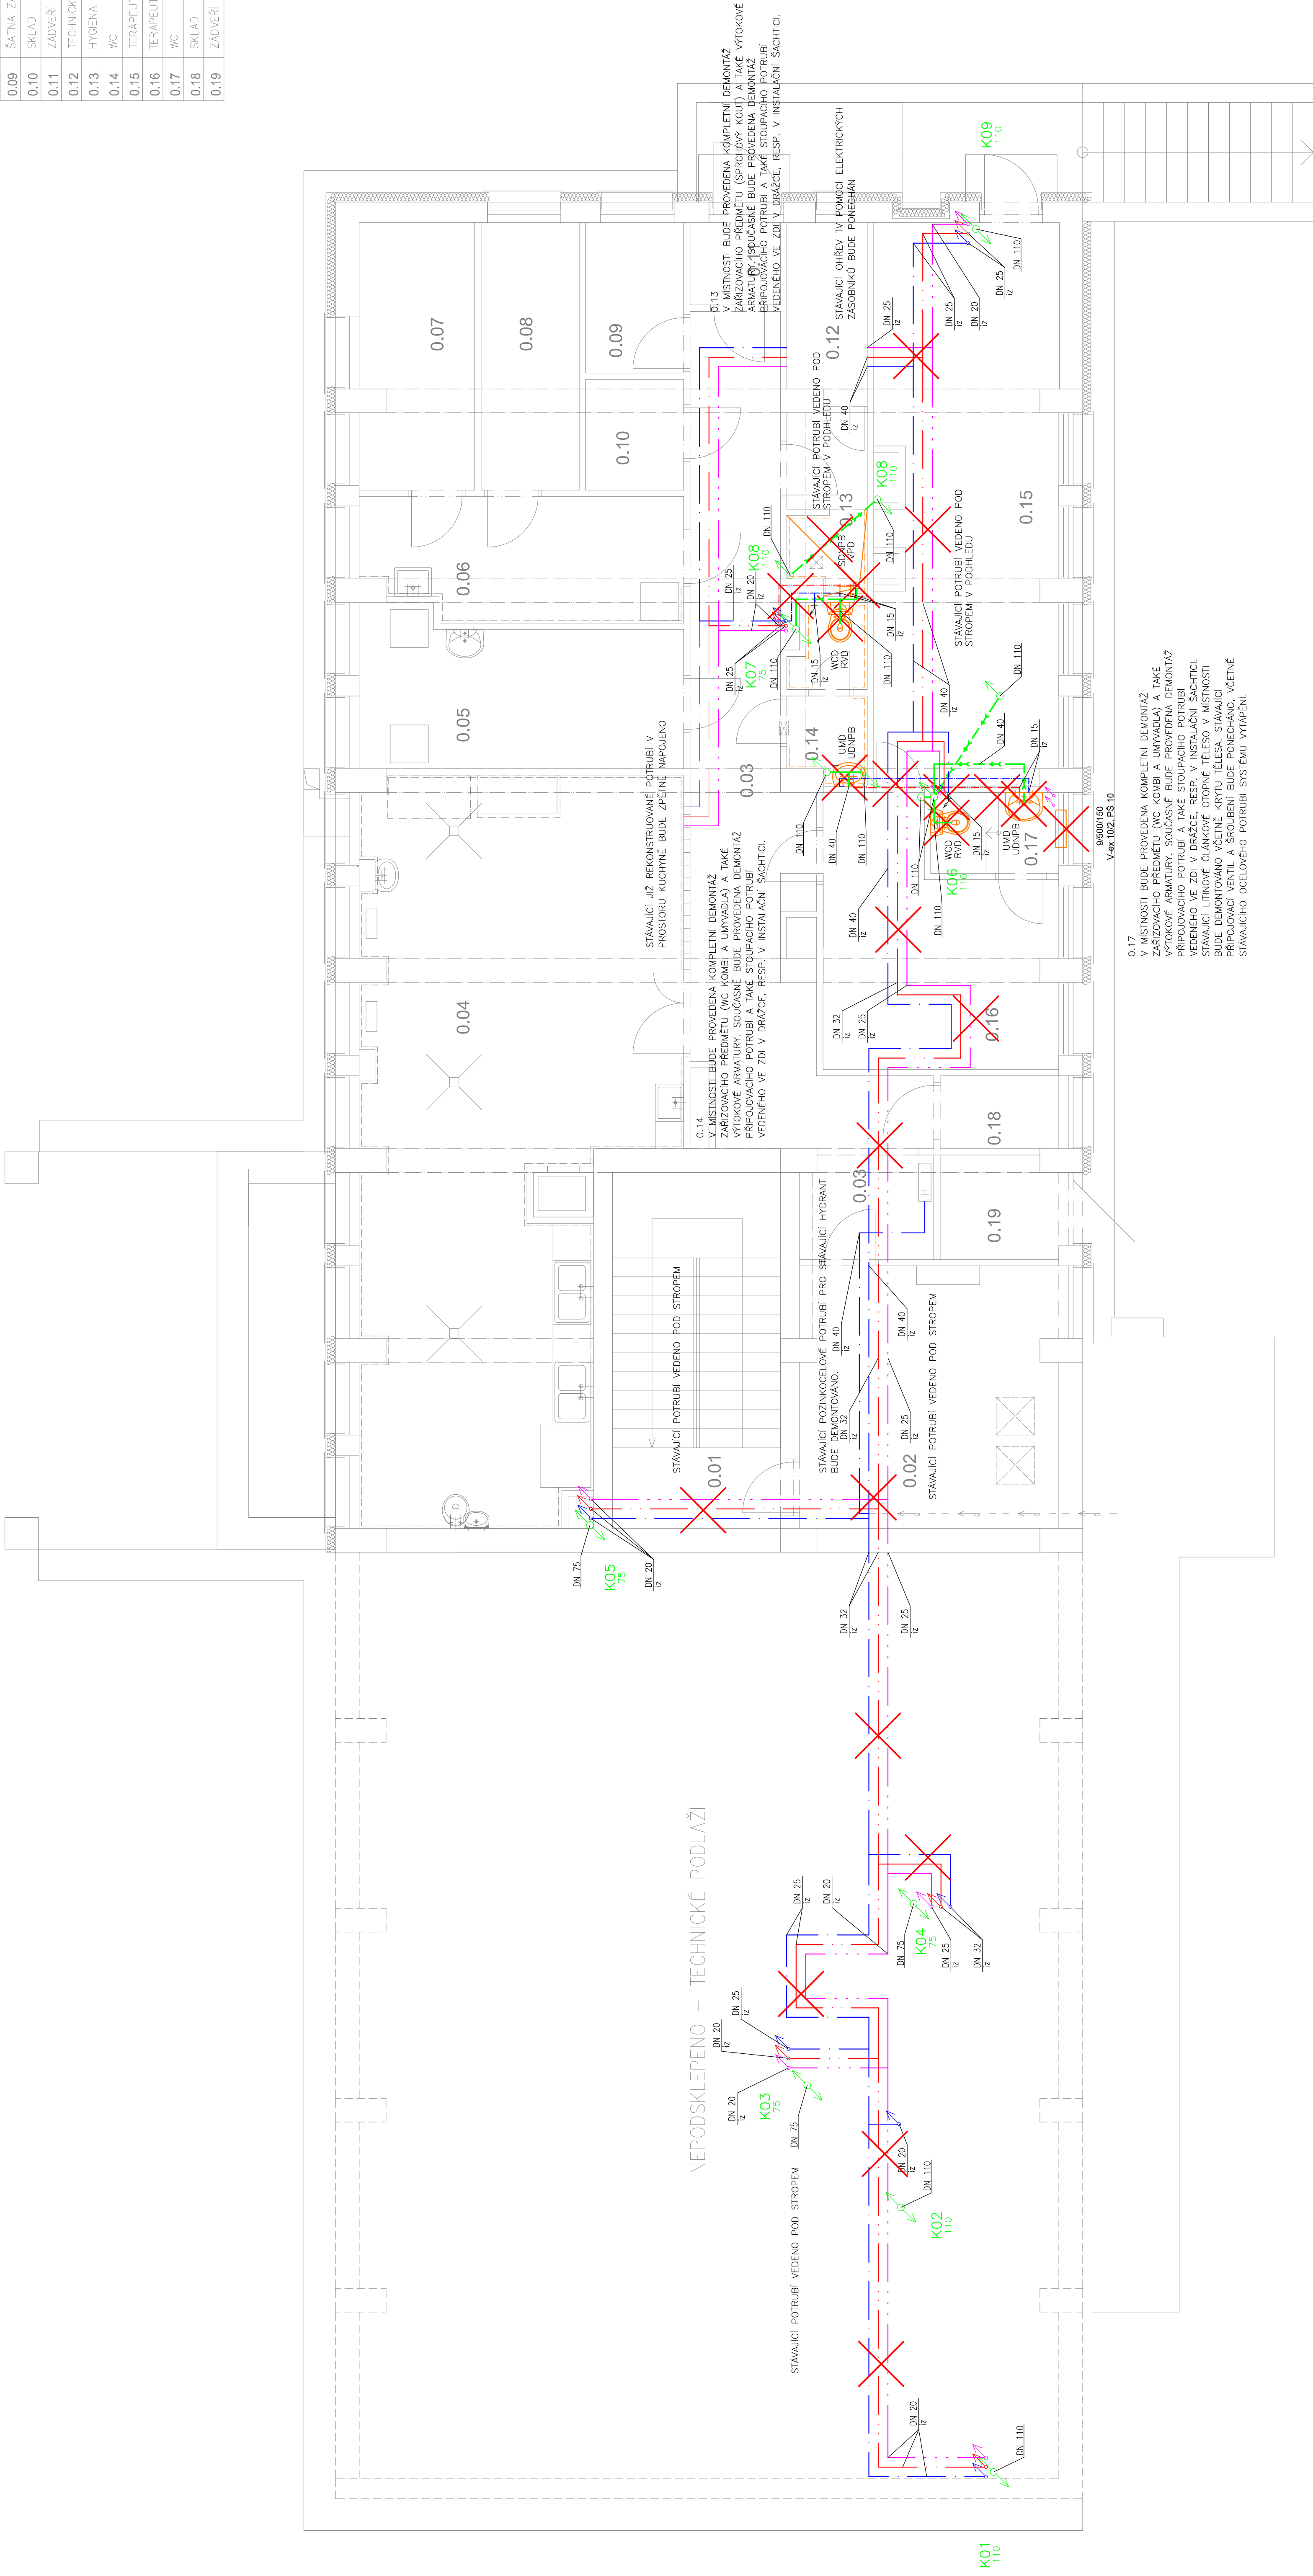

LEGENDA

- | | |
|---|---|
| Stávající potrubí teplé vody - PPR/Pozink | — |
| Stávající potrubí studené vody - PPR/Pozink | — |
| Stávající potrubí cirkulace teplé vody - PPR/Pozink | — |
| Stávající demontované potrubí teplé vody - Pozink | ✗ |
| Stávající demontované potrubí studené vody - Pozink | ✗ |
| Stávající demontované cirkulace teplé vody - Pozink | ✗ |
| Stávající kanalizace potrubí - litina/hodváb | — |
| Stávající demontované kanalizační potrubí - litina/hodváb | ✗ |

LEGENDA

- [illegible]

[illegible]